


PIANO DI CAMPIONAMENTO ACQUA EROGATA

rilevamenti dal 01/12/2015 al 31/12/2015

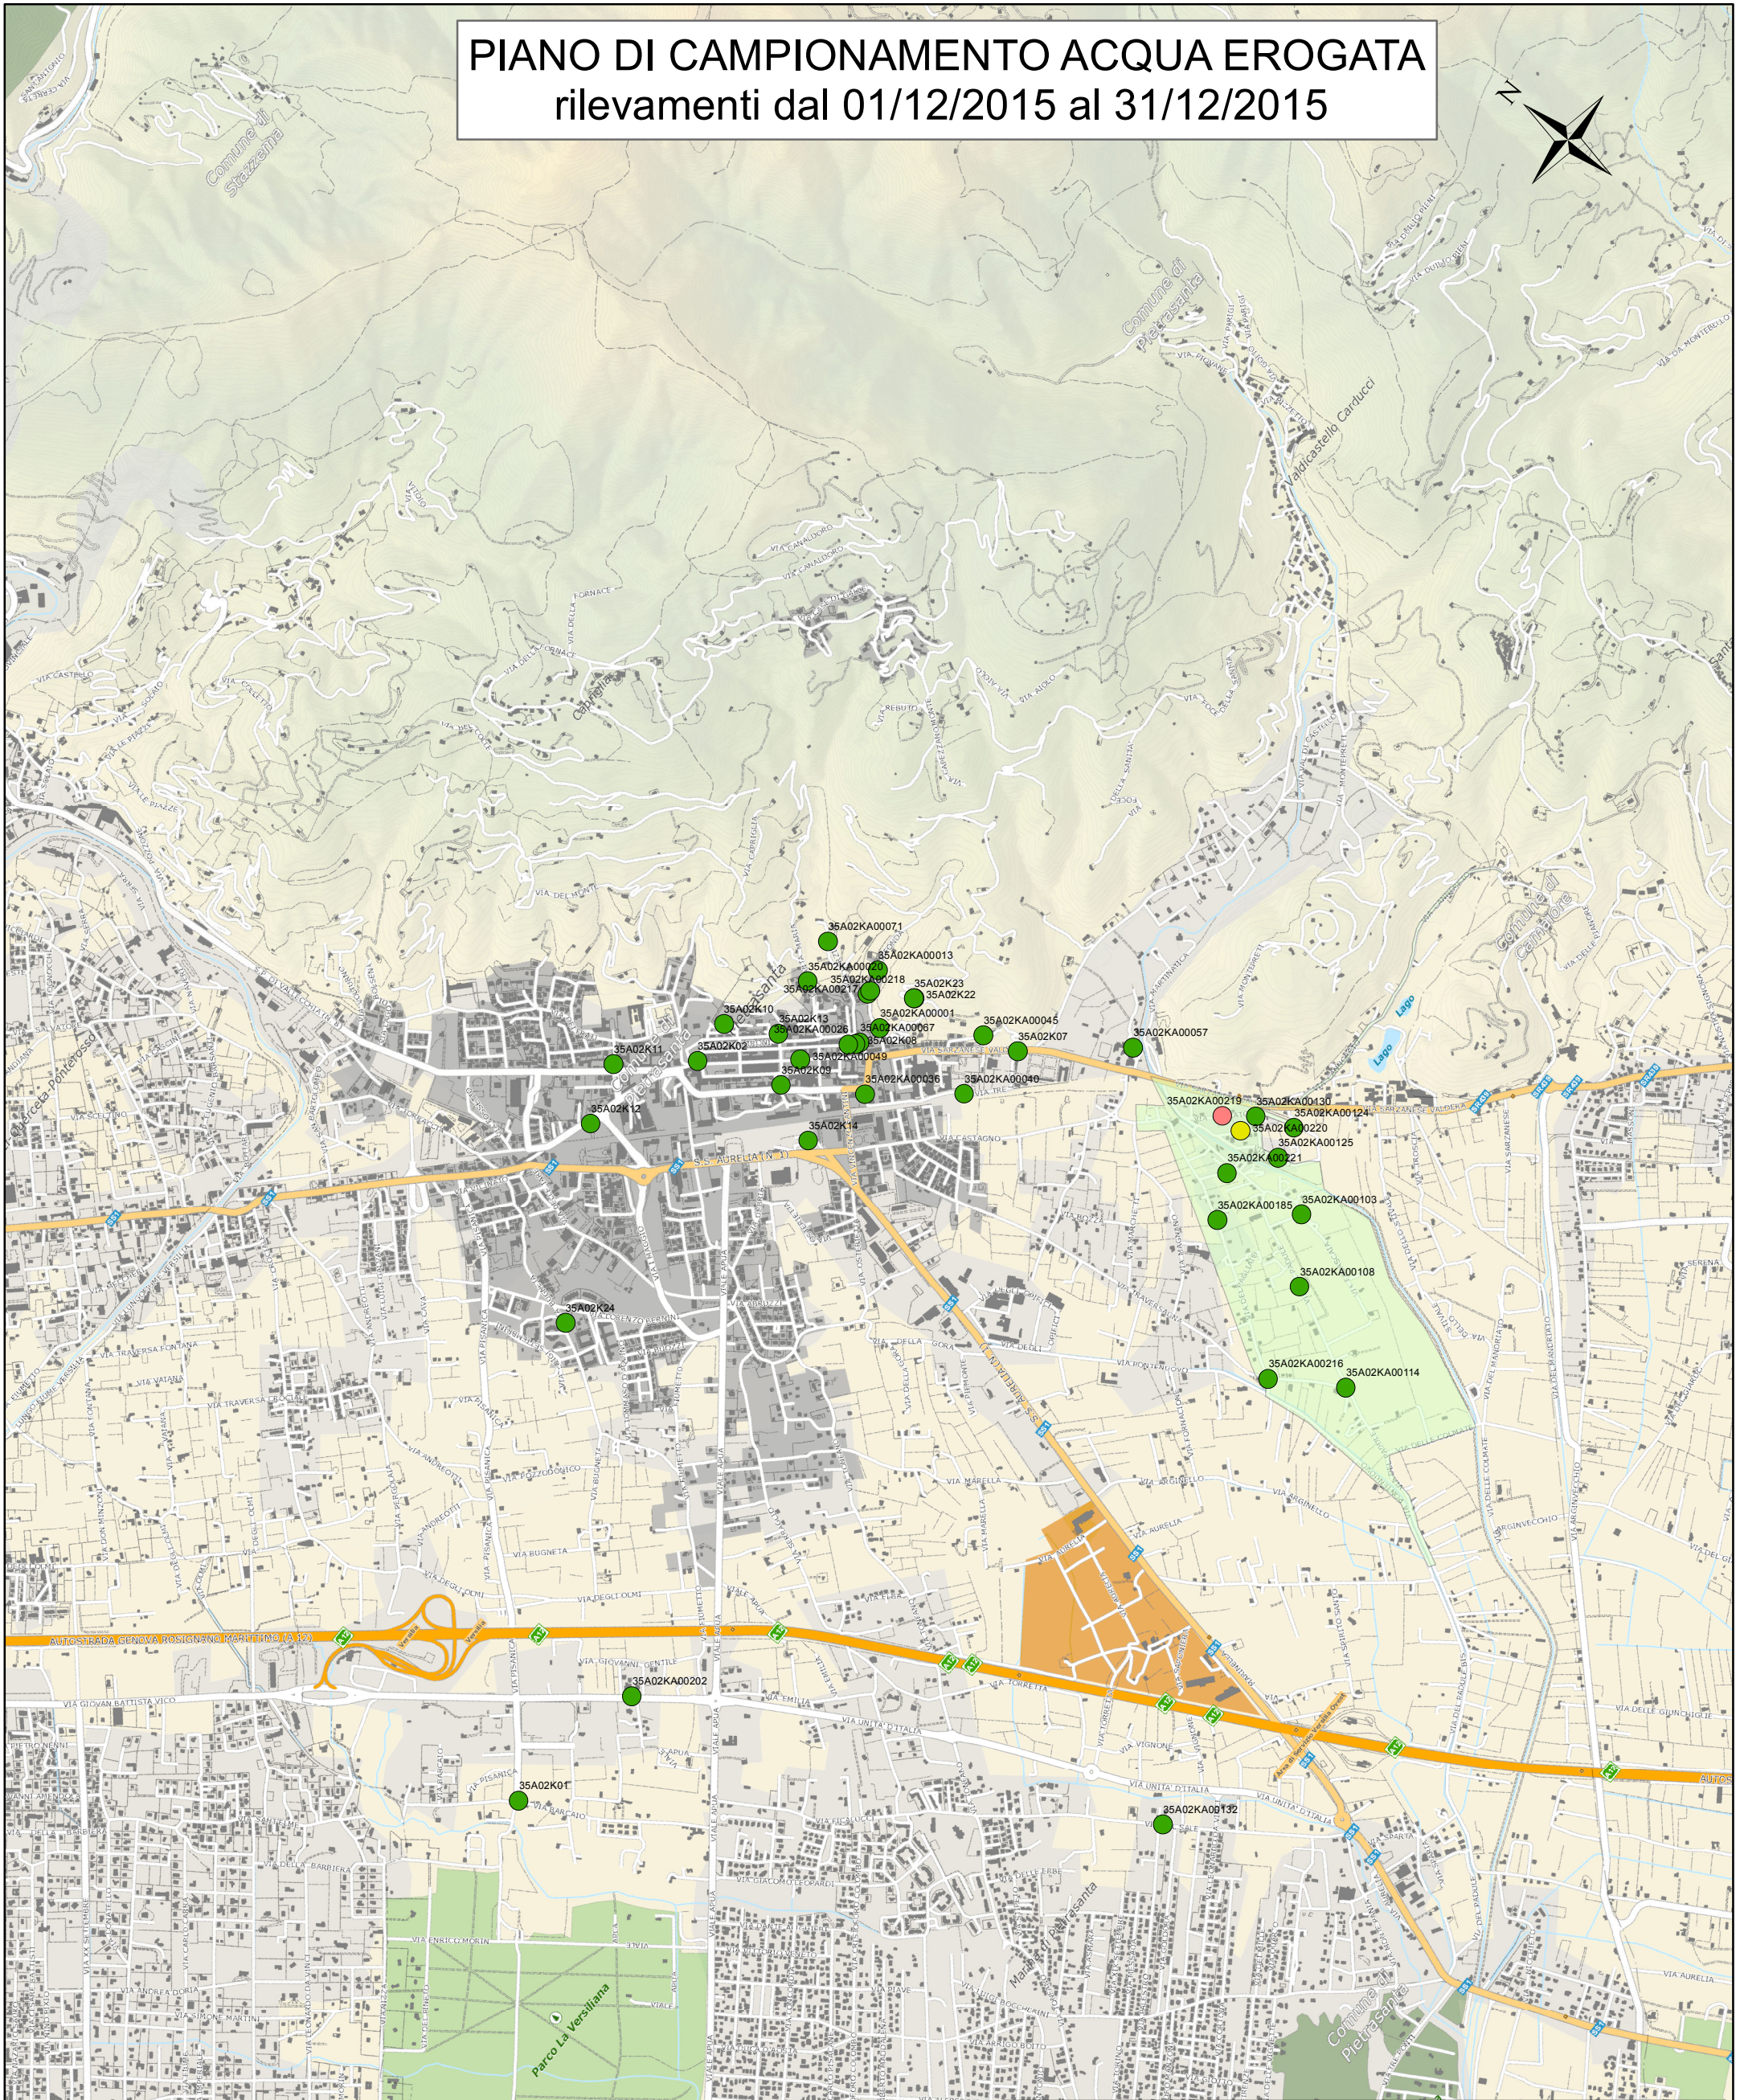

PUNTI DI CAMPIONAMENTO ACQUA EROGATA

- TI < 0,5 µg/l
- TI compreso tra 0,5 µg/l e 1 µg/l
- TI compreso tra 1 µg/l e 2 µg/l
- Area Ordinanza Dicembre 2015

